



大玉村 地震防災マップ

地域の危険度マップ

「地域の危険度マップ」とは、「揺れやすさマップ」で示された震度と建物構造（木造・非木造）、建築年次別の建物棟数（平成22年1月1日現在）から全壊する建物の割合（全壊率）を算出し、50mメッシュ毎に、5段階の危険度として示したものです。特に、赤色で示した地域ほど、危険度が高くなり、相対的に被害を受ける建物が多いことを示しています。

なお、実際には、地震に対する建物の強さは個々の建物により異なります。そのため、危険度が高い地域であっても耐震化した建物は倒れにくく、反対に危険度の低い地域であっても老朽化した建物は全壊する可能性があります。特に古い木造建物は地震に弱い傾向がありますので、危険度が低い地域であっても十分な注意が必要となります。

古い木造建物にお住まいの方は、耐震診断を受け、必要に応じて耐震改修工事を行うことをお勧めします。

このマップの作成方法は、平成17年3月に内閣府が作成した「地震防災マップ作成技術資料」にもとづいています。

地域の危険度マップの凡例



危険度	全壊率 地域内の建物の中で 全壊する建物の割合
危険度5	30%以上
危険度4	20%以上30%未満
危険度3	10%以上20%未満
危険度2	5%以上10%未満
危険度1	0%以上5%未満

● 避難場所
● 関係施設

※「全壊」とは
地震等の自然災害による建物の被害の程度の中でも、最も大きく被害を受けた状態を指します。平成13年6月に国によって定められた「災害の被害認定基準」の中で、「住居がその住居のための基本的機能を喪失したもの」と定義され、住宅の全体もしくは一部の階が全て倒壊、外壁や柱の傾斜が1/20以上であるとされています。

凡例
● 大玉村役場
— 鉄道
— 高速道路
4 国道
30 県道
緊急輸送道路

※大玉村地域防災計画による

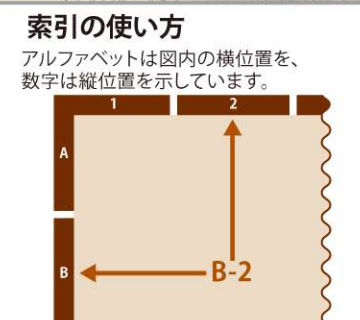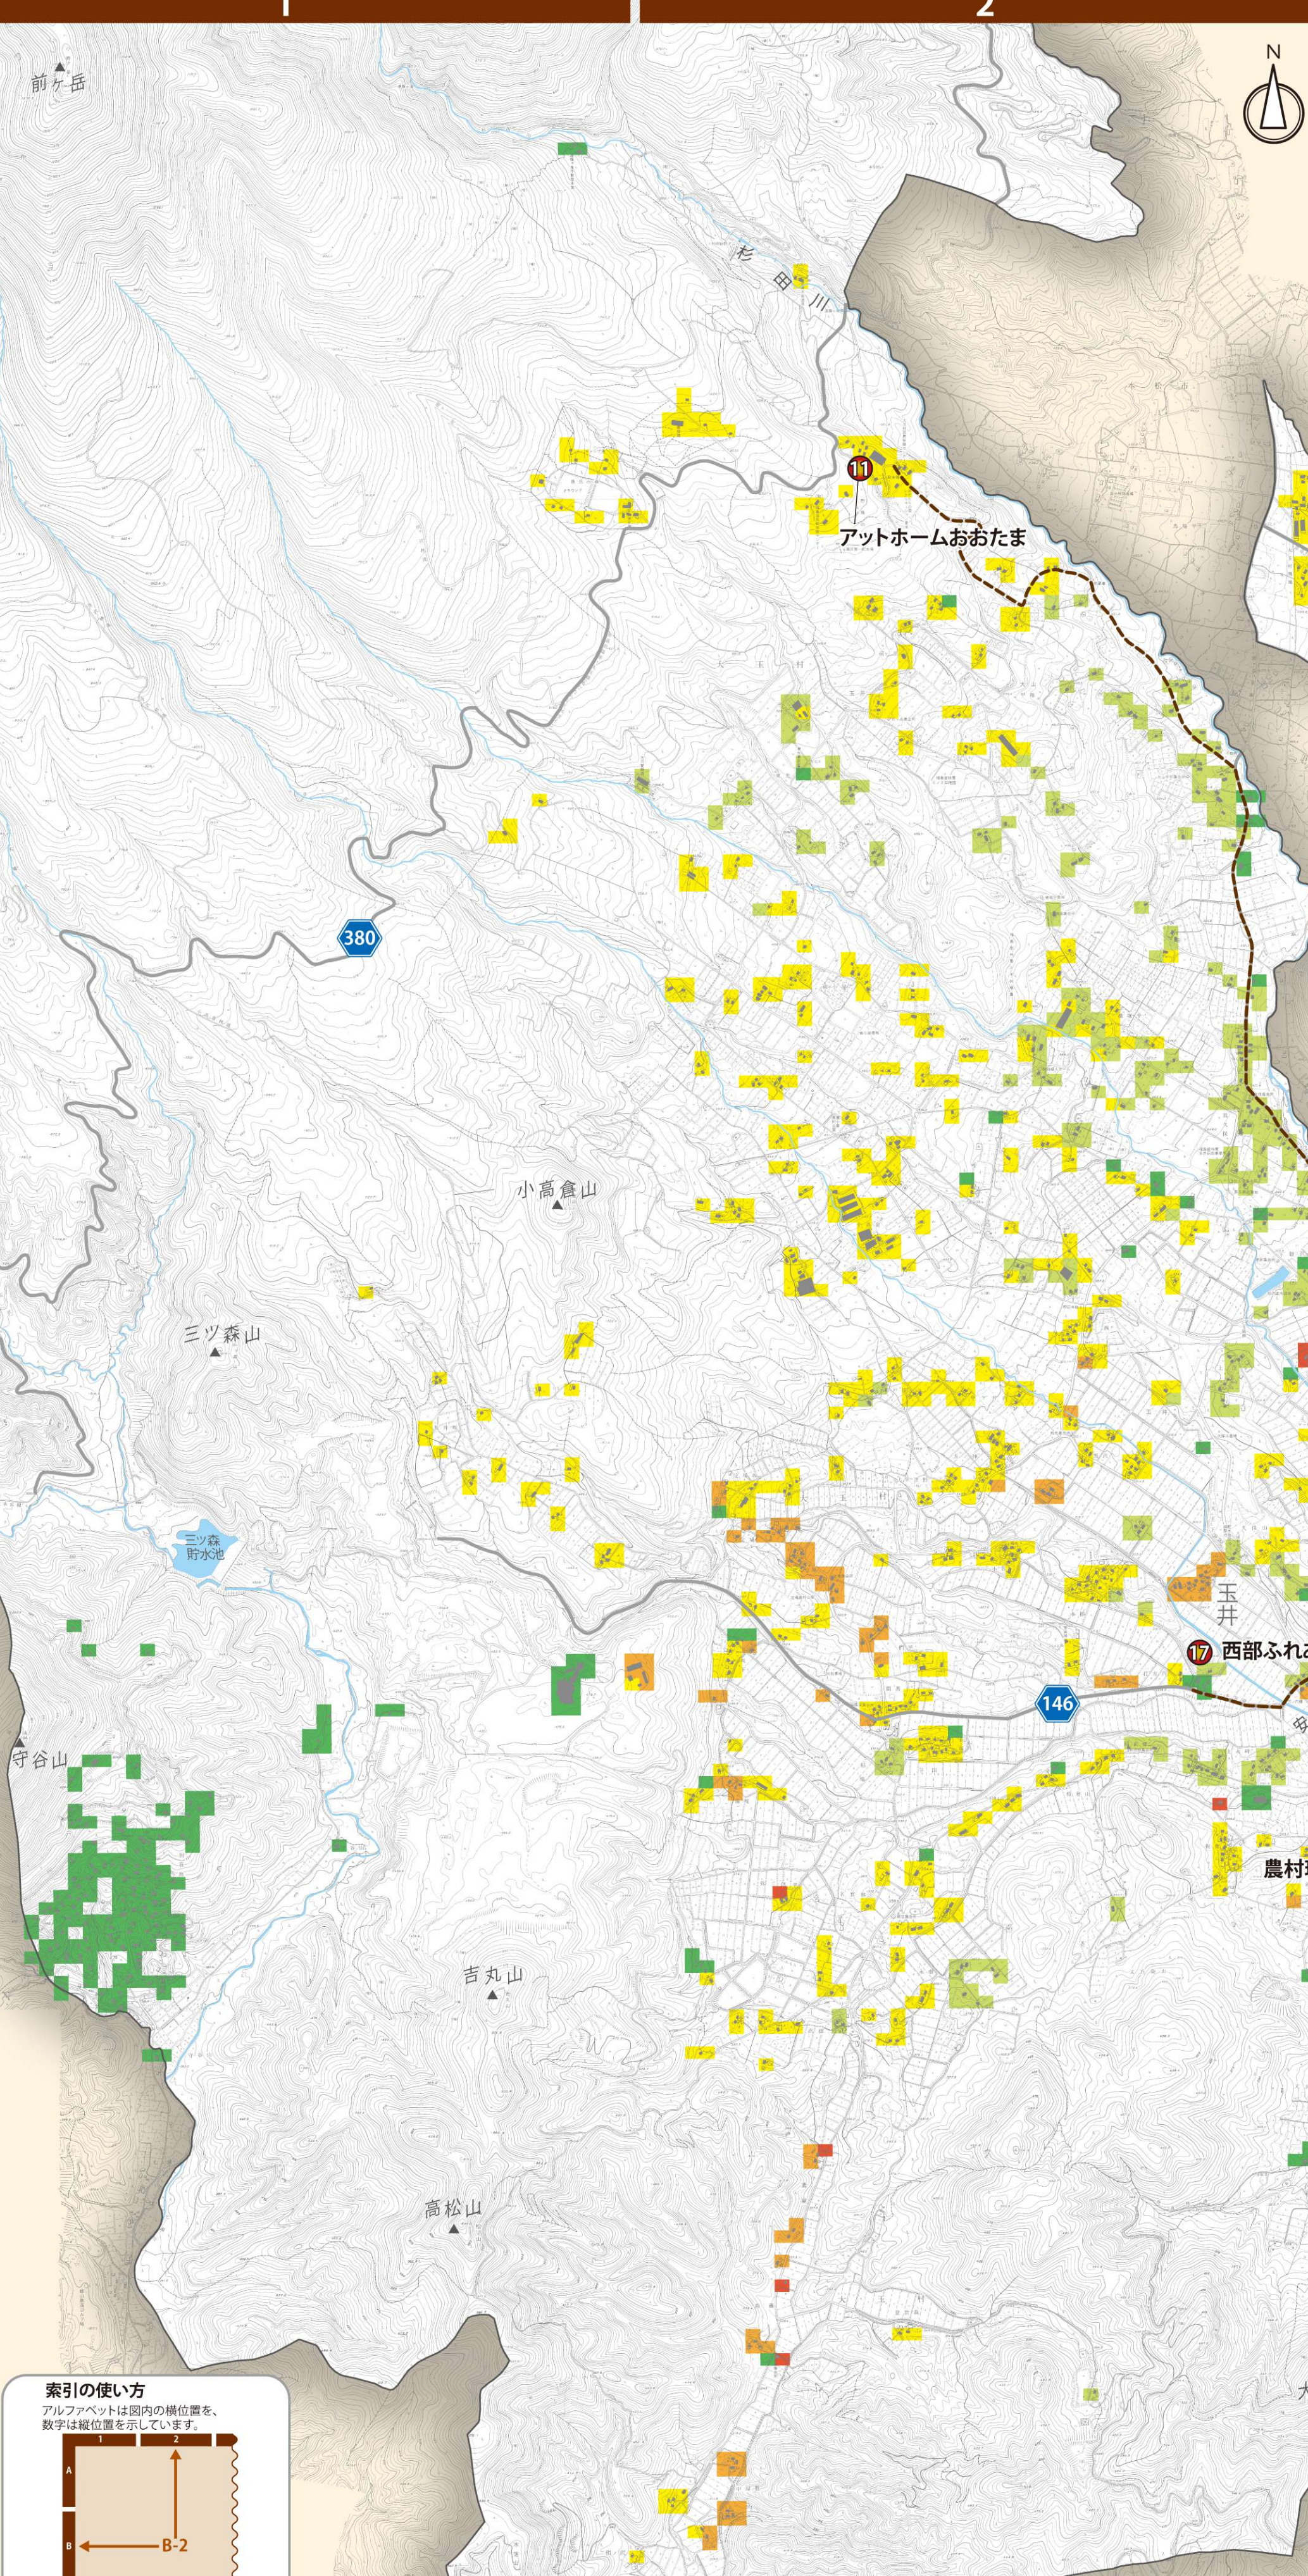

揺れやすさマップ

「揺れやすさマップ」とは、大玉村直下を震源とする地震（M6.9）が発生した場合に、地域の地盤の状況を考え、地表の揺れやすさを震度として評価し、50mメッシュで表現したものです。

なお、震源の位置や地震の規模が異なれば、地域の地表の揺れはマップに示した震度よりも強くなったり弱くなったりすることがあります。

液状化マップ

「液状化マップ」とは、「揺れやすさマップ」で示した震度となった場合に、水を十分に含んだ緩い砂地盤が強い地震で激しく揺らされた時に起こる地域の液状化の可能性を表したものです。液状化の可能性は、地盤の液状化の程度を表す指標により判定しています。

震源の位置や地震の規模が異なれば液状化が発生しない場合もあります。液状化が生じやすい場所では地盤を締め固めたり、軟弱な地盤を改良するといった対策をとることで液状化しにくく、または被害を小さくすることが可能です。

避難場所

番号	名称	電話番号	索引
①	大玉村民体育館	0243-48-2890	C-3
②	大玉村民運動場		C-3
③	農村環境改善センター	0243-48-3139	C-3
④	大玉中学校	0243-48-3300	C-3
⑤	玉井小学校	0243-48-3302	C-3
⑥	大山小学校	0243-68-2929	B-4
⑦	玉井幼稚園	0243-48-3490	C-3
⑧	大山幼稚園	0243-48-3162	B-4
⑨	大玉村保育所	0243-48-3600	C-3
⑩	大山公民館	0243-48-3136	B-4
⑪	アットホームおおたま	0243-48-2026	A-2
⑫	大玉村商工会	0243-48-3931	C-3
⑬	保健センター	0243-48-3130	C-3
⑭	地域包括支援センター	0243-48-3131	C-3
⑮	総合福祉センターさくら	0243-68-2111	C-3
⑯	北部ふれあいセンター	0243-48-3520	B-3
⑰	西部ふれあいセンター	0243-48-4641	C-2
⑱	東部ふれあいセンター	0243-48-3906	C-4

関係施設


番号	名称	電話番号	索引
●	大玉村役場	0243-48-3131	C-3
-	安達地方広域行政組合消防本部	0243-22-1211	
-	安達地方広域行政組合消防署	0243-33-2875	
-	郡山北警察署本宮分庁舎	0243-33-3110	
●	郡山北警察署大玉駐在所	0243-48-3354	C-3
-	東北電力株式会社郡山営業所	024-932-6314	
-	東日本電信電話株式会社福島支店	024-522-9393	
-	東北地方振興局（県機関）	024-521-7621	

災害救急医療機関

名称	電話番号
関係機関	
社団法人 安達医師会	0243-22-0366
社団法人 安達歯科医師会	
二次救急医療機関	
医療法人 辰屋会 柳記念病院	0243-22-3100
社会保険 二本松病院	0243-23-1231
医療法人 慈久会 谷病院	0243-33-2721

液状化マップの凡例

液状化指数 (PL値)	液状化の危険性
PL>15	高い
15≧PL>10	
10≧PL>5	
5≧PL>0	
PL=0	低い

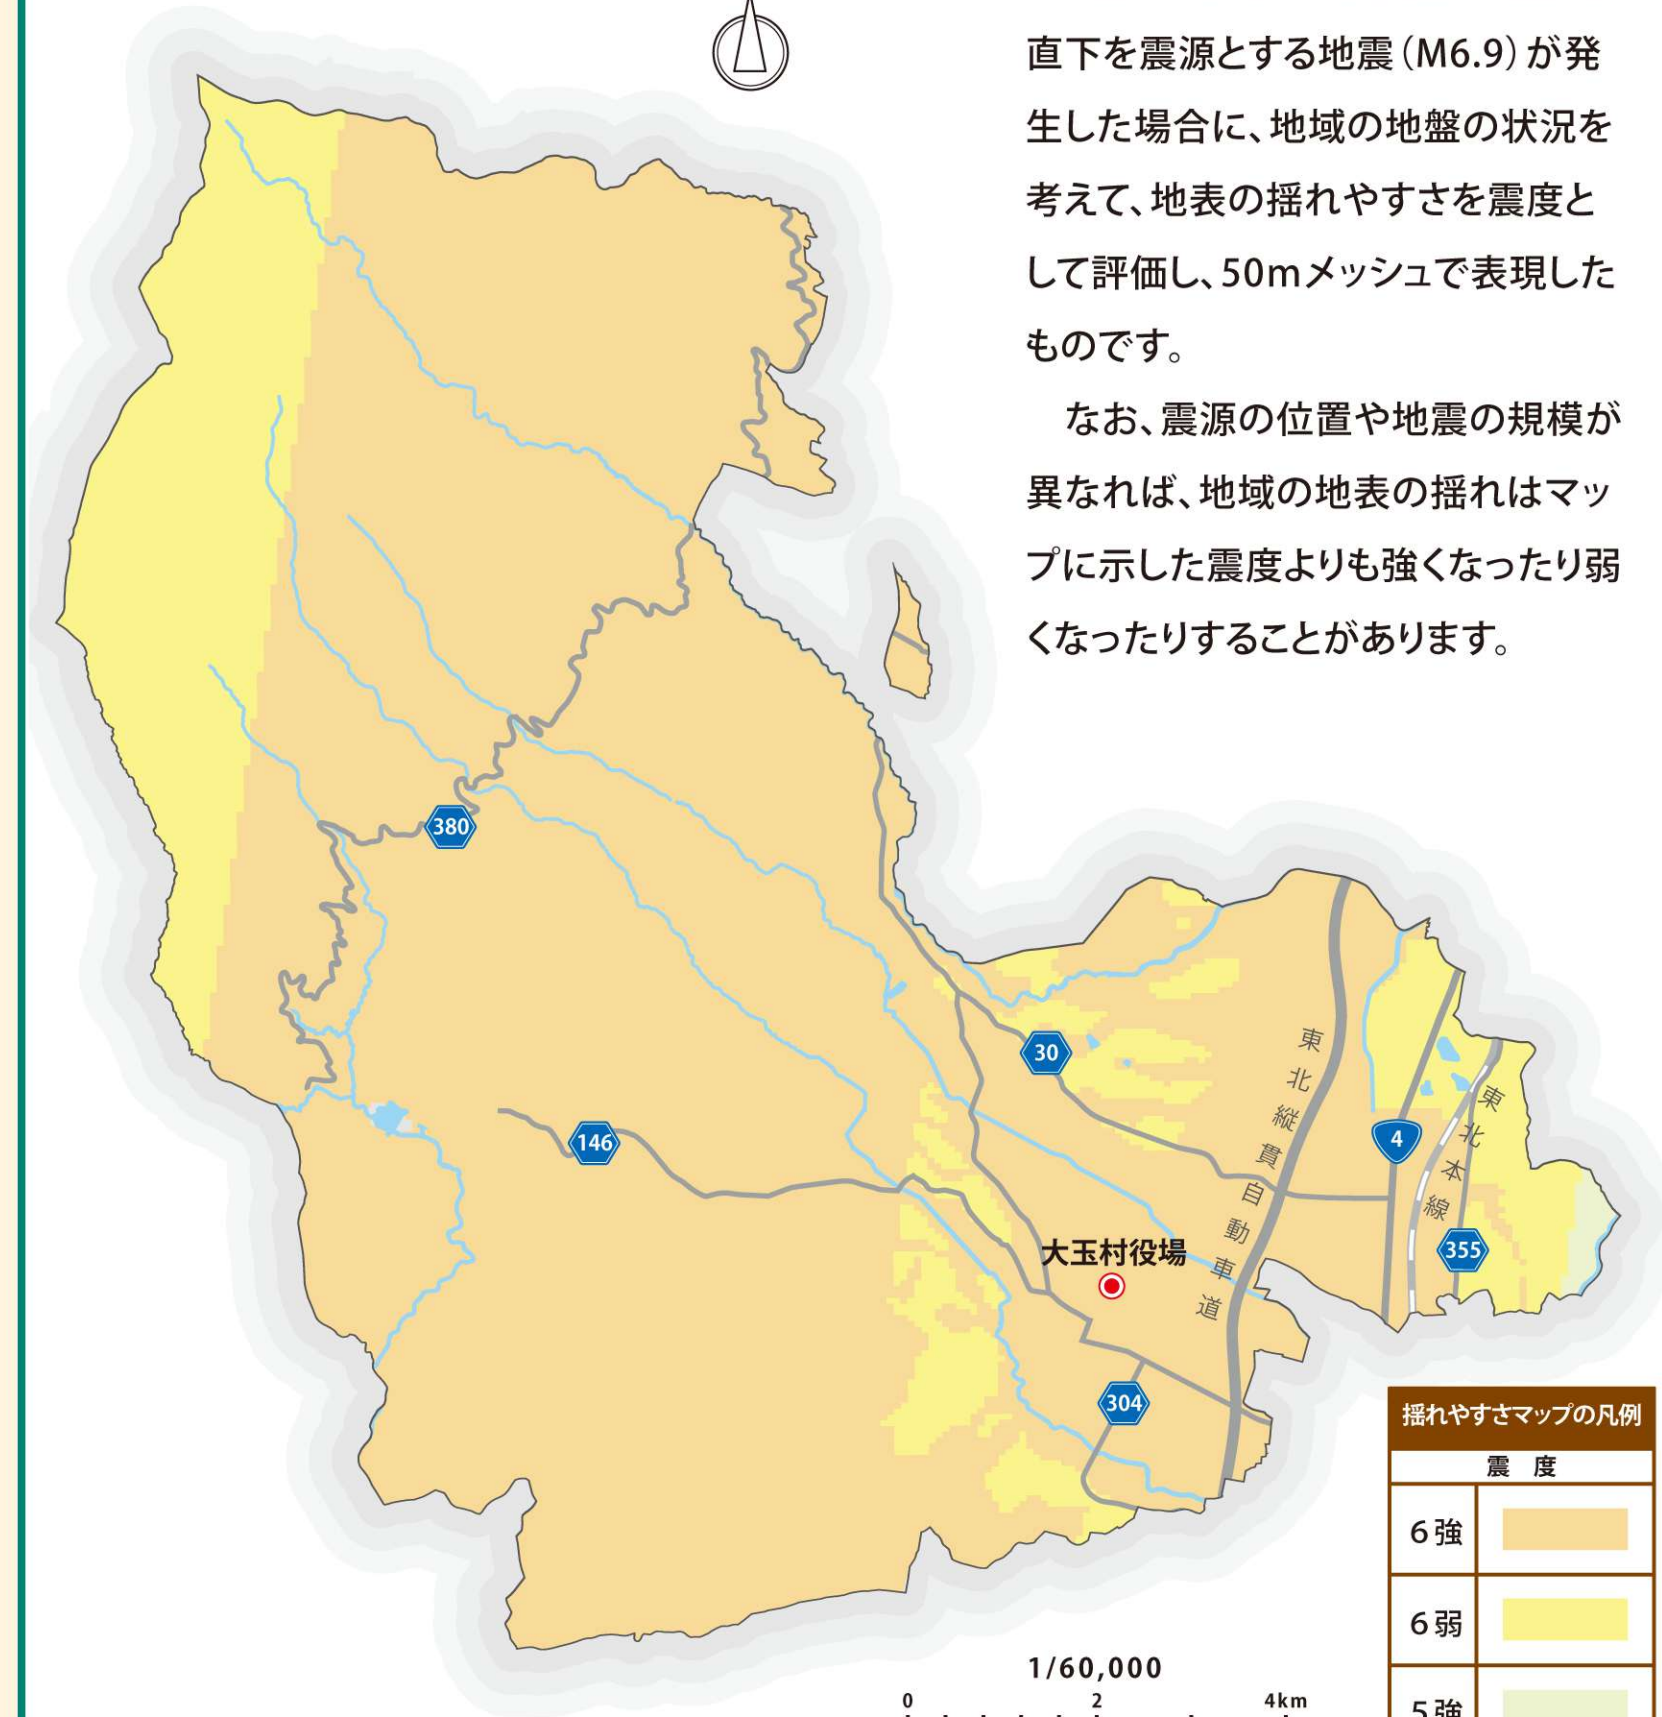

揺れやすさマップの凡例	
震 度	
6強	
6弱	
5強	

